


N/znak:
PZ.5580.10.2017

Data:

Krapkowice, dnia 30 maja 2017 r.

DECYZJA Nr 14/2017/PZ

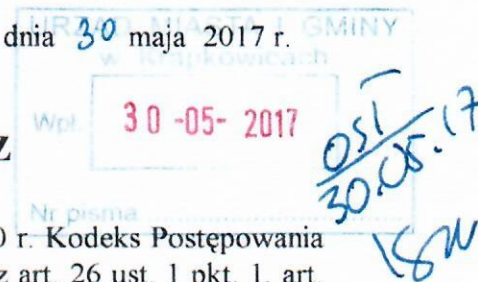

Na podstawie art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.) - w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 10 maja 2017 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 – go Maja 21, przez asp. mgr Paweł Lechociński – Starszy Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych KP PSP w Krapkowicach, w obecności P. Macieja Migdała – Inspektora ds. oświaty, bhp i p.poż.,

n a k a z u j ę

Burmistrzowi Miasta Krapkowice – zarządcy budynku Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w Krapkowicach , ul. 3 – go Maja 21, 47 – 303 Krapkowice (budynek nr 2):

1. Zapewnić wymaganą odporność ogniową co najmniej EI 30 minut wylazu na strych z głównej klatki schodowej budynku Urzędu.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 - 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz 191 z późn. zm.) oraz § 251 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

2. Drzwi spełniające funkcję wydzieliń pożarowych należy wyposażyć w samozamykacze lub w urządzenia zapewniające zamknięcie otworu w razie pożaru.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 - 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz 191 z późn. zm.) oraz § 250 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Termin wykonania nakazu pkt.1-2 decyzji: **do dnia 17 lipca 2017 r.**

Uzasadnienie:

Przeprowadzone w dniu 10 maja 2017 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w Krapkowicach, ul. 3 - go Maja 21, wykazały, że obiekt eksploatowany jest z naruszeniem warunków ochrony przeciwpożarowej, co jest sprzeczne z zapisem art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz 191 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do cytowanej ustawy, w związku z naruszeniem warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

1. Brak wymaganej odporności ogniowej wylazu prowadzącego z głównej klatki schodowej na strych budynku, co stanowi naruszenie § 251 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) i w wypadku powstania pożaru w części strychowej budynku może rozprzestrzenić się na pomieszczenia biurowe ZL III.

W szczególności naruszony został § 251 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

W przypadku nie wykonania zalecenia decyzji w terminie j.w. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Opole ul. Budowlanych 1, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

I. P. Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
ul. 3 - go Maja 17
47 - 303 Krapkowice



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
kpt. mgr Leszek Staniach

2. a/a 2 egz.